

А К Т
разграничения эксплуатационной
ответственности по договору №Т01Н

Муниципальное унитарное предприятие «Бугровские тепловые сети», именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице Генерального директора Тельнова Николая Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и муниципальное унитарное предприятие «Бугровская управляющая Компания», именуемое в дальнейшем «Абонент», в лице Генерального директора Курбатова Валерия Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в присутствии начальника ПТО МУП «Бугровские тепловые сети» Любченко Бориса Давыдовича, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Теплоснабжение жилых домов «Абонента» осуществляется от котельных, находящихся в аренде «Предприятия», по следующим схемам:

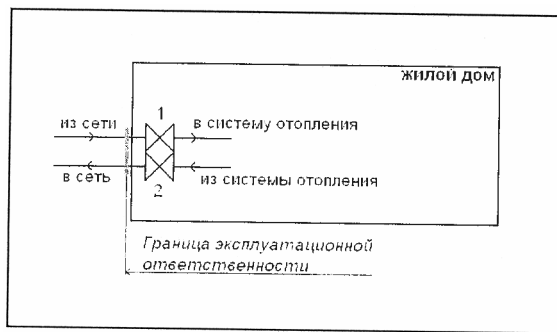


схема 1

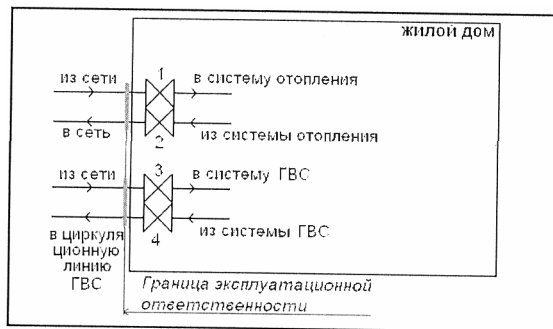


схема 2

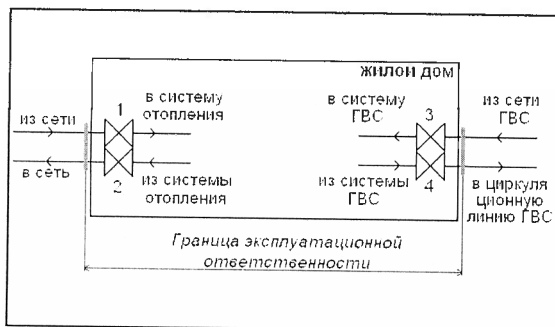


схема 3

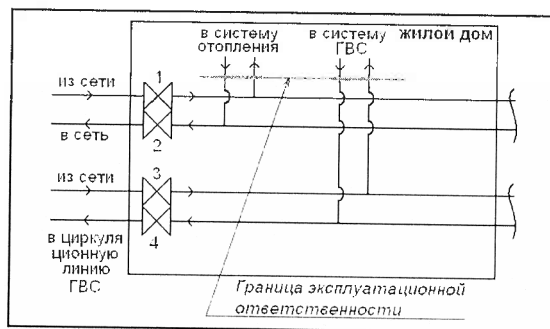


схема 4

в соответствии с таблицей:

Адрес	Котельная №	Схема №
Шоссейная 1	29	1
Шоссейная 6/1	29	1
Шоссейная 7	29	1
Шоссейная 10	29	1
Шоссейная 12	29	4
Шоссейная 14	29	1
Шоссейная 20	61	3
Шоссейная 22	61	2
Шоссейная 24	61	4
Шоссейная 26	61	2
Шоссейная 28	61	2

Шоссейная 30	61	2
Шоссейная 32	61	2
Шоссейная 36	61	2
Шоссейная 38	61	2
Клубный 3	29	2
Клубный 5	29	4
Парковая 2	29	2
Парковая 16	29	1
Средний 3	29	1
Средний 5	29	2
Средний 7	29	1
Школьная 4	29	2
Полевая 1	29	2
Полевая 2	29	1
Полевая 4	29	1
Полевая 5	29	2
Полевая 6	29	1
Полевая 8	29	1
Полевая 9	29	2
Полевая 10	29	1
Зеленая 1	61	2
Зеленая 3	61	2
Зеленая 5	61	2
Дер. Порошкино дом № 15	30	1
Дер. Порошкино дом № 17	30	1
Дер. Порошкино дом № 19	30	1
Дер. Порошкино дом № 21	30	1
Дер. Порошкино дом № 23	30	1

2. Границами эксплуатационной ответственности являются:

- внешние границы стен жилых домов:
 - ул. Шоссейная 1, 6/1, 7, 10, 14, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 36, 38;
 - пер. Клубный 3, 5;
 - ул. Парковая 2, 16;
 - пер. Средний 3, 5, 7;
 - ул. Школьная 4;
 - ул. Полевая 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10;
 - ул. Зеленая 1, 3, 5;
 - дер. Порошкино д. № 15, 17, 19, 21, 23;
- врезки трубопроводов отопления и ГВС в подвалах жилых домов:
 - ул. Шоссейная 12, 24;

3. В эксплуатации «Предприятия» находятся:

- наружные теплотрассы до внешних границ стен жилых домов:
 - ул. Шоссейная 1, 6/1, 7, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38;
 - пер. Клубный 3, 5;
 - ул. Парковая 2, 16;
 - пер. Средний 3, 5, 7;
 - ул. Школьная 4;
 - ул. Полевая 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10;
 - ул. Зеленая 1, 3, 5;
 - дер. Порошкино д. № 15, 17, 19, 21, 23;

- тепловые вводы в здания до врезок систем отопления и ГВС; транзитные теплотрассы по подвалам жилых домов:
 - ул. Шоссейная 12, 24;
 - пер. Клубный 5;

4. В эксплуатации «Абонента» находятся:

- тепловые вводы в здания; задвижки узлов присоединения систем отопления; индивидуальные тепловые пункты и внутренние системы отопления в жилых домах:
 - ул. Шоссейная 1, 6/1, 7, 10, 14, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 36, 38;
 - пер. Клубный 3, 5;
 - ул. Парковая 2, 16;
 - пер. Средний 3, 5, 7;
 - ул. Школьная 4;
 - ул. Полевая 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10;
 - ул. Зеленая 1, 3, 5;
 - дер. Порошкино д. № 15, 17, 19, 21, 23;
- тепловые вводы в здания; задвижки узлов присоединения систем ГВС; внутренние системы ГВС в жилых домах:
 - ул. Шоссейная 20, 22, 26, 28, 30, 32, 36, 38;
 - пер. Клубный 3, 5;
 - ул. Парковая 2;
 - пер. Средний 5;
 - ул. Школьная 4;
 - ул. Полевая 1, 5, 9;
 - ул. Зеленая 1, 3, 5;
- трубопроводы систем отопления и ГВС от врезок в транзитные теплотрассы до индивидуальных тепловых пунктов; индивидуальные тепловые пункты; внутренние системы отопления и ГВС в жилых домах
 - ул. Шоссейная 12, 24;

5. «Абонент» допущен к оперативным действиям с оборудованием, находящимся в его эксплуатации.

6. Обо всех нарушениях в работе оборудования «Абонент» обязан немедленно сообщить диспетчеру.

7. В целях техосмотра персонал «Предприятия» имеет право доступа к сетям, находящимся в эксплуатации «Абонента», и сооружениям на них.

Примечание: при изменении схемы подключения объектов «Абонента» к сетям «Предприятия» составляется новый акт разграничения.

Генеральный директор
МУП «Бугровские
тепловые сети»




Рельнов Н.М.

Генеральный директор
МУП «Бугровская
управляющая компания»



Курбатов В.В.

Начальник ПТО
МУП «Бугровские
тепловые сети»

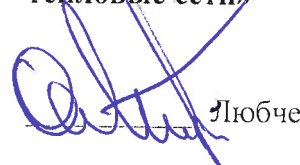

Любченко Б.Д.